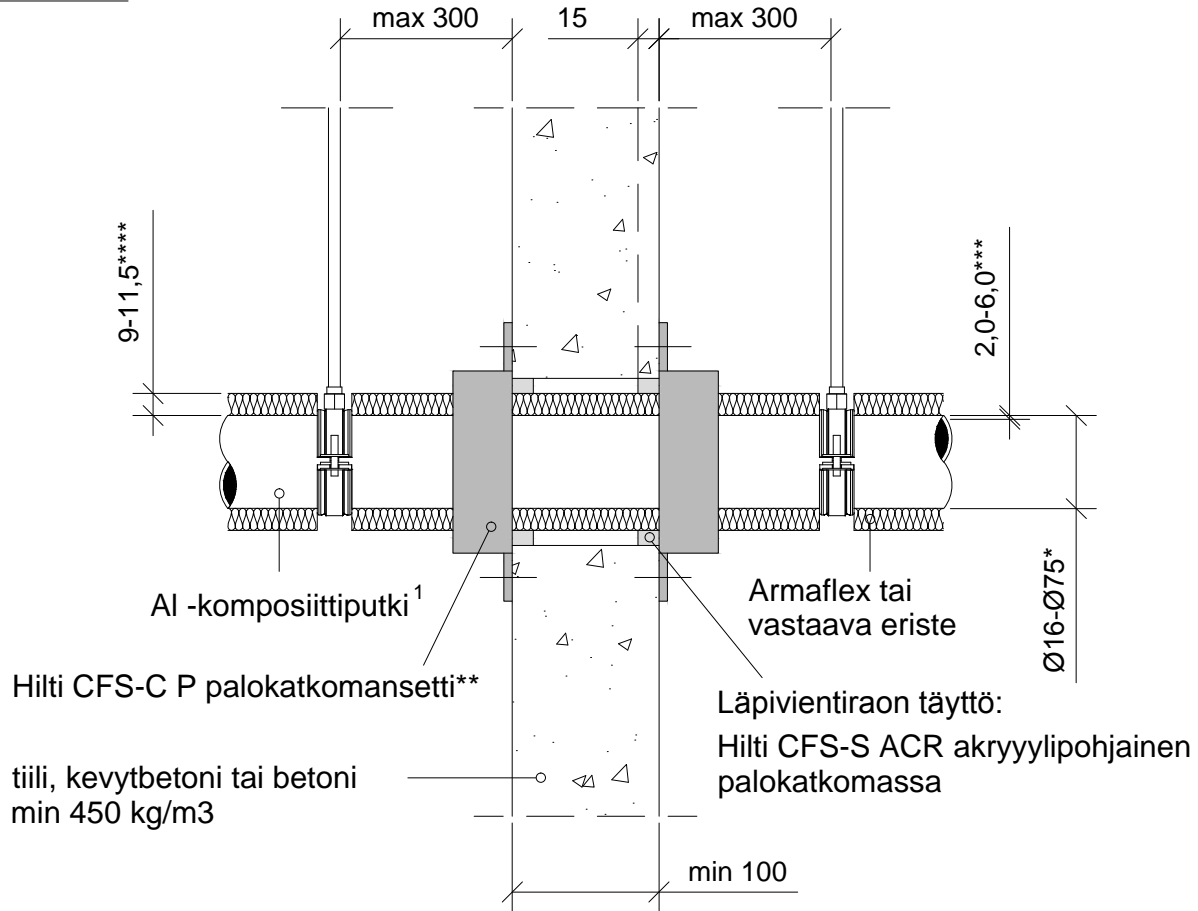


Ei mittakaavassa

- Ääneneristävyys²:

$$D_{n,w} = 59 \text{ dB}$$

$$R_w = 52 \text{ dB}$$

- ²- Testattu 175 mm
betoniseinässä, lisätiedot
kts. ETA -hyväksyntä


- Hyväksyntä ETA-10/0404

- Asennettava Hiltin ohjeen mukaisesti

- Putken kannakoinnissa noudatettava kuvan
mukaisia mittoja

- Paloluokka EI120 (2,5" ja 3" EI90)

- ¹) Putkien koot vaihtelevat valmistajittain, lisätiedot kts. ETA
^{***}) Putken seinämävahvuudet ETA -hyväksynnän mukaan

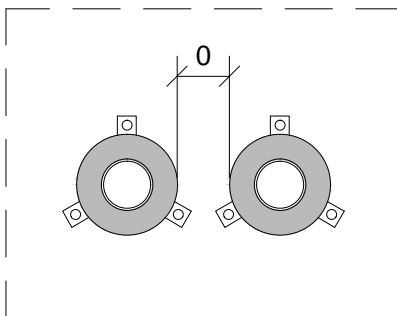

- mansettien väli min 0 mm
- aukko oltava pienempi, kuin
mansetin ulkohalkaisija

) mansetin koko, tarkasta ETA	*) putken Ø (mm)	*) eristeen paksuus (mm)	Suosittelua aukko Ø mm
CFS-C P 50/1,5"	16	11,5	62
CFS-C P 63/2"	20	11,5 - 13	77
CFS-C P 63/2"	25-26	11,5 - 13	77
CFS-C P 63/2"	32	13	77
CFS-C P 63/2"	40	9	77
CFS-C P 63/2"	50	9	77
CFS-C P 75/2,5"	63	10	82
CFS-C P 90/3"	75	10	112

HUOM! Mikäli dokumentin sisältöä muokataan, tulee hyväksynnän kattavuus tarkistaa.