


Uponor RS toldó alaptest RS2-RS2

1029144

- Ónozott sárgarézből készült
- Alaprész minden RS2 vagy RS3 betéthez, beleértve a 2 zárócsapot is.

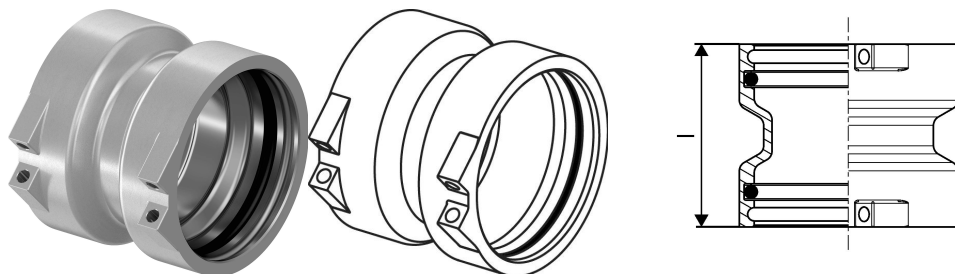

Leírás Uponor RS toldó alaptest

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS toldó alaptest RS2-RS2

1029144

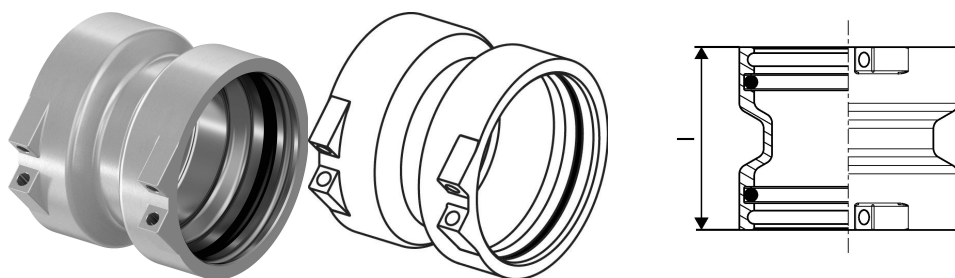

Technikai adat

| | |
|-------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598106819 |
| Item no GTIN | 04021598106819 |
| Item no VVS | 045456112 |
| RSK no. | 1899480 |
| Item no NRF | 5071218 |
| Item no LVI | 1720809 |
| Mennyiségi egység | db |
| Hossz (l) | 58 mm |
| Csomagolási mennyiség 1 | 1 |
| Csomagolási mennyiség 4 | 480 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905263851 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905263868 |
| Item Unit Length | 70 |
| Item Unit Height | 60 |
| Item Unit Weight | 0,351 |
| Item Unit Width | 70 |

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu